



# CÂMARA MUNICIPAL DE OURO FINO

Ofício AR n.º 002/2022.

Ouro Fino, 10 de maio de 2022.

Companhia Energética de Minas Gerais-CEMIG.  
Posto de Atendimento da CEMIG em Ouro Fino.

Assunto: Instalação de energia elétrica.

Ao par de respeitosamente cumprimentá-los, venho pelo presente, solicitar a esta competente Companhia para que se promova, com a devida urgência, a instalação da energia elétrica do cidadão Célio Alves Simões, portador do CPF: 504.402.336-15, residente e domiciliado na Rua Doutor Eurico Santos Abreu, nº 193, no centro de Ouro Fino.

Como se sabe, a energia elétrica é fundamental para nossas vidas. Com a energia elétrica conseguimos obter iluminação, conseguimos conservar os alimentos em geladeiras, conseguimos energia para fazer funcionar diversos produtos elétricos e eletrônicos que possuímos em casa. Portanto, é notório a importância de se ter acesso à energia elétrica, para atender as necessidades vitais de cada indivíduo.

Ante o exposto, solicito providências para o atendimento deste requerimento, no sentido de providenciar a instalação da rede de energia elétrica na residência de nosso munícipe que sofre com a ausência deste tão fundamental recurso. Além disso, é importante destacar que o cidadão quitou todos os débitos, conforme segue em anexo seu comprovante de pagamento.

Assim, certo de poder contar com vossa costumeira atenção, antecipadamente agradeço e renovo meus votos de consideração.

Atenciosamente,

*Danielle L. A. Silveira*  
10/05/2022

*Aparecido Rodrigues*  
Aparecido Rodrigues  
Vereador (PSL)  
Câmara Municipal de Ouro Fino-MG



# CÂMARA MUNICIPAL DE OURO FINO

## ANEXO I

(2ª Via) Comunicação		CEMIG		Termo de Ocorrência e Inspeção		436574	
Distribuição S.A.		Ordem de Inspeção n.º 123251375		Número de Serviço U-016		CLASSIFICAÇÃO RESERVADO	
TOI N.º /19		DATA: 01/06/2021		HORA: 07:00		TOI N.º /19	
1. IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR E DA UNIDADE CONSUMIDORA		TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA		IDENTIFICAÇÃO PROGESSIVA		436574-15	
N.º DA UNIDADE CONSUMIDORA 2001780825		CEURO ALVES SIMÕES		N.º DA UNIDADE CONSUMIDORA 2001780825		N.º DA UNIDADE CONSUMIDORA 2001780825	
USUÁRIO ENCONTRADO CICERO ALVES SIMÕES		RAMO DE ATIVIDADE HOTEL		BARRA CENTRO		MUNICÍPIO OURO FINO	
ENDERECO DA UNIDADE CONSUMIDORA R. DOUTOR JOSÉ S. ABREU, 143		ESTADO MG		TELEFONE 35 3561003		TELEFONE DE OCORRÊNCIA	
CLASSE DE CONSUMO COMERCIAL [X] INDUSTRIAL [ ] RESIDENCIAL [ ] RURAL [ ] PODER PÚBLICO [ ] OUTROS [ ]		IMÓVEL		PRÓPRIO [X] ALUGADO [ ]		TEMPO DE CONSUMO	
2. DADOS DA LIGAÇÃO		TIPO DE MEDICION		QUANTIDADE DE ELEMENTOS		TIPO DE FORNECIMENTO	
GRUPO TARIFFÁGIO GRUPO B [X] GRUPO A [ ]		[X] DIRETA [ ] INDIRETA		[X] 12 [X] 13 [ ] 14		[X] MONOFÁSICO [X] INFÁSICO [ ] TRIFÁSICO	
TENSÃO NOMINAL 127V [X] 220V [ ] 380V [ ]		TIPO DE RAMAL DE LIGAÇÃO DE BT [X] CONVENCIONAL [ ] CONCENTRICO		POSSUI SISTEMA ENCAPSULADO DE MEDICION		[X] SIM [ ] NÃO	
3. DADOS DA TRANSFORMAÇÃO		Nº		Nº		Nº	
TRANSFORMADOR DE CORRENTE (TC) N.º		Nº		Nº		Nº	
TRANSFORMADOR DE POTENCIAL (TP) N.º		Nº		Nº		Nº	
4. DADOS DA MEDICÃO		MEDIDOR KWh		FABRICANTE		ANO	
ENCONTRADO		FONTEK		11		-	
INSTALADO		NAISCA		68		-	
MEDIDOR KVAh		FABRICANTE		ANO		Nº SÉRIE	
ENCONTRADO		FONTEK		11		400112030501	
INSTALADO		NAISCA		68		ARK183009153	
5. LOCALIZAÇÃO DO(S) MEDIDOR(ES)		Nº ENCONTRADO/RETIRADO		INSTALADO		LOCALIZAÇÃO	
EXTERNO AO IMÓVEL [ ] EXTERNO AO IMÓVEL [ ]		51		ARK183009153		51	
1 NO POSTE DA DISTRIBUIDORA [ ] 1 NO QUADRO DE MEDICÃO		02		ARK183009153		02	
LIGADO(A) NO INTERIOR DE CONDENSADOR VERTICAL/HORIZONTAL [ ] OUTRO [ ]		CAIXA DE		INSTALADO		INSTALADO	

## ANEXO II

ENCONTRADO		INSTALADO		LOCALIZAÇÃO		Nº ENCONTRADO/RETIRADO		INSTALADO	
FONTEK 11		FONTEK 11		TAMPA DO BLOCO DE TERMINAIS		5015001016370		5015001016370	
INSTALADO		INSTALADO		TAMPA DO BLOCO DE TERMINAIS		5015001016370		5015001016370	
FONTEK 11		FONTEK 11		TAMPA DE DEMANDA		5015001016370		5015001016370	
INSTALADO		INSTALADO		CHAVE DE AFERIÇÃO		5015001016370		5015001016370	
FONTEK 11		FONTEK 11		COMPARTIMENTO DOS TC4 E DU7P		5015001016370		5015001016370	
INSTALADO		INSTALADO		TAMPA DO MEDIDOR KWh		5015001016370		5015001016370	
INSTALADO		INSTALADO		TAMPA DO MEDIDOR KWh		5015001016370		5015001016370	
6. DADOS DA INSPEÇÃO		BLOCO DE POTENCIAIS ABERTA(1...2...3...)		MEDIDOR BANHADO(A) / DISTRIBUÍDO		RELIGAÇÃO A REDESA			
CHAVE DE AFERIÇÃO ABERTA		MEDIDOR COM TANPA PERPENDEICULAR(BR)		PERFURA ENTRE FIOS NO BLOCO DE TERMINAIS (1...2...3...)		TC COM LIGAÇÃO INVERTIDA (1...2...3...)			
DESVIO DE ENERGIA NO FUSAL DE LIGAÇÃO		MEDIDOR DISTRIBUÍDO		TC COM LIGAÇÃO INVERTIDA (1...2...3...)		TC EXIGIP DISTRIBUÍDO/INVERTIDO			
DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE LIGAÇÃO		MEDIDOR DESLIGADO/ISOLADO		OUTROS UTILIZAR CAMPO OBSERVAÇÕES					
DESVIO DE ENERGIA ABERTO (1...2...3...)		MEDIDOR ISOLADO							
OBSERVAÇÕES: Conforme comunicação específica entregue no ato desta inspeção, a avaliação técnica do equipamento de medição foi agendada para o dia 29/06/2021, às 09:00 h, na R. Osório da Moraes, nº 261, Centro Industrial, Cornélio, MG. Caso deseje o reagendamento da avaliação técnica ou imagem da ação, deverá ser formalizada solicitação através do site eletrônico <a href="http://www.energym.com.br">http://www.energym.com.br</a> ou pelo telefone 031 3441-1489.									
7.1) TENDO EM VISTA A SITUAÇÃO RELATADA ACIMA, INFORMAR OS QDS. EQUIPAMENTOS DE MEDICAO ASENTRALHADOS ANTES DEVERÁS GUARDAVÍSOS PARA MANEJO "EXCEP-09" CONFORME ESTABELECIDO NO INCISO II DO § 1º DO ART. 29 DA RECOLHIMENTO ANEXO N.º 114, DE 05 DE MARÇO DE 2010, CASO O CONSUMIDOR DESEJE A AVALIAÇÃO PODE SER REALIZADA PELO CRITÉRIO METÓDICO, DEVIDO O MESMO ASSUMIR OS CUSTOS DESSE SERVIÇO QUANDO COMPROMISSO A ADVERSARIAÇÃO DUNS EQUIPAMENTOS, INCLUIDO DEPOIS O 01 DE REFERIDO ARTIGO. CASO CONTRARIO, SERÁ REALIZADA A CRITERIO DA DISTRIBUIDORA EM DATA, HORA E LOCAL, INFORMADOS EM COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL, DENTRO PELO MENOS 10 (DEZ) DIAS DE ANTecedêNCIA. MEDIDOR KWh [ ] TC [ ] CHAVE DE AFERIÇÃO [ ]									
Nº DO(S) LACRE(S) DA(S) SACOLA(S) DE TRANSPORTE DO MEDIDOR OU IDENTIFICAÇÃO DOS(S) UTILIZADORES		DOCUMENTO RG OU CPF: 5014001016370		ASSINATURA DOS(S) INPECTOR(ES)		MATRÍCULAS: 5015001016370			
ASSINATURA DO USUÁRIO ENCONTRADO									
Assinatura: 4700		Documento: 5014001016370		Assinatura: 5015001016370		Matrícula: 5015001016370			
363678		Atendimento Telefônico 116		Portadores de Deficiência: Atendida 0800 723 5007		Página: 10/2015			

#TODOS CONTRA  
COVID-19




# CÂMARA MUNICIPAL DE OURO FINO

## ANEXO III



# CÂMARA MUNICIPAL DE OURO FINO

## ANEXO IV

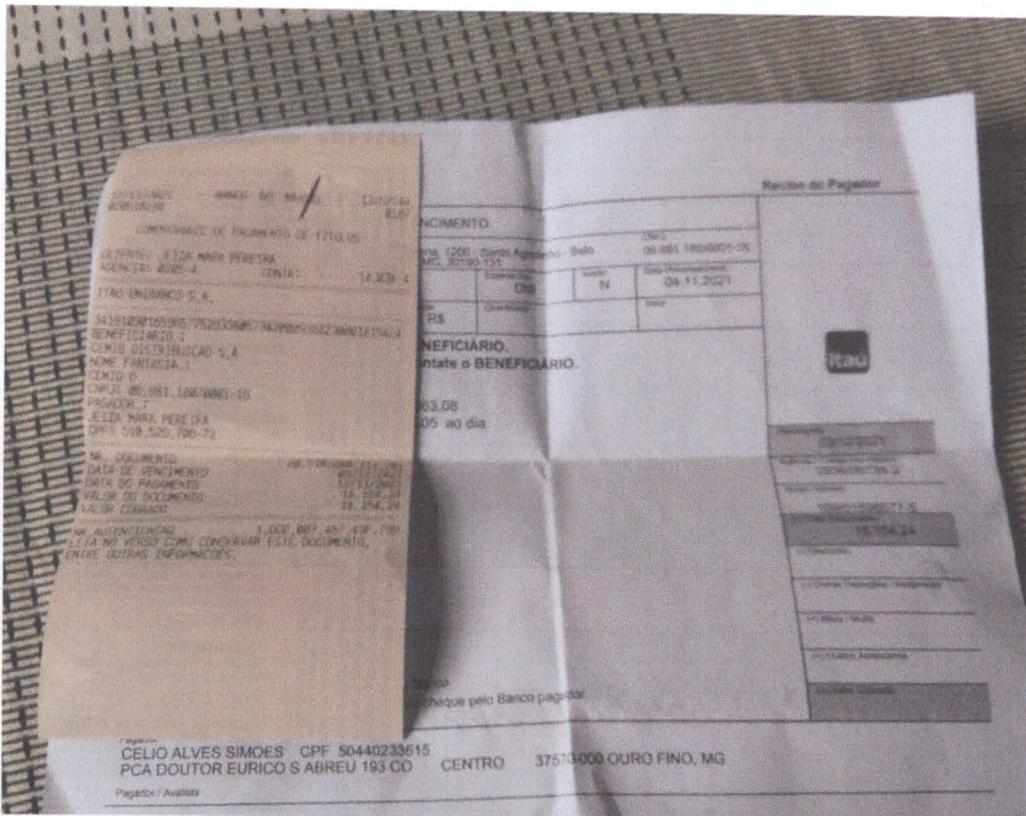

CELIO ALVES SIMOES CPF: 50440233615  
PCA DOUTOR EURICO S ABREU 193 CO CENTRO 37570-000 OURO FINO, MG

**CEMIG**

SEJA BEM VINDO

**SENHA: A548**

AT - Atendimento

PRIORIDADE: COMUM

10/05/2022 - 15:02

Avalie seu atendimento ao final!

**PROTOCOLO:**

2564889637

Prazo para resposta: 10/05/2022